

# ソーワテクニカ

## 農事用有圧換気扇用スタンド

形名 S-100B1

### 組立説明書

このスタンドは、ソーワテクニカ農事用有圧換気扇羽根径100cm、公称出力0.4kW、前後ガード付製品を取付けるためのものです。

- 正しい組立て及び正しい農事用有圧換気扇の取付けを実施してください。
- 本書に記載以外の事項は農事用有圧換気扇の「据付工事・取扱説明書」に従ってください。

### 1. 安全のために必ず守ること

- ※ 組立て前にこの欄を必ずお読みになり正しく安全に取付けてください。  
ここに表示した注意事項は、安全に関する内容を記載しておりますので必ず守ってください。  
誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

● 図記号の意味は、次のとおりになっています。



注意

誤った取扱いをしたとき、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの



禁

止



指示に従い必ず行う



注意



- 傾斜・不安定な場所では使用しない（転倒してけがの原因）
- ソーワテクニカ農事用有圧換気扇羽根径100cm、公称出力0.4kW、前後ガード付製品以外には使用しない（転倒してけがの原因）
- スタンドやスタンドに取付けた農事用有圧換気扇に上ったり、足を掛けたりしない（転倒してけがの原因）
- 農事用有圧換気扇の運転時に移動は行わない（転倒してけがの原因）
- 本体に異常な振動が発生した場合は使用しない（部品の落下によりけがの原因）
- 浴室など湿気の多い場所・雨水のかかる屋外では絶対に使用しない（ショート・感電の原因）
- 農事用有圧換気扇に運転中は近づかない（可動部に接触してけがの原因）




- 改造は行わない（転倒してけがの原因）
- 農事用有圧換気扇の取付けは確実にを行う（転倒してけがの原因）
- 取付けやお手入れの際は手袋を着用する（着用しないとけがの原因）
- スタンドの組立て、および農事用有圧換気扇の取付けは2人以上で行う（本体や部品の落下によりけがの原因）

お願い

- 強酸、強アルカリ性の腐食ガスが発生する場所での使用は寿命が短くなるおそれがありますので十分注意してください
- 家畜のふん尿等に直接接触する使用は寿命が短くなるおそれがありますので十分注意してください

## 2. スタンド組立方法及び農事用有圧換気扇取付方法

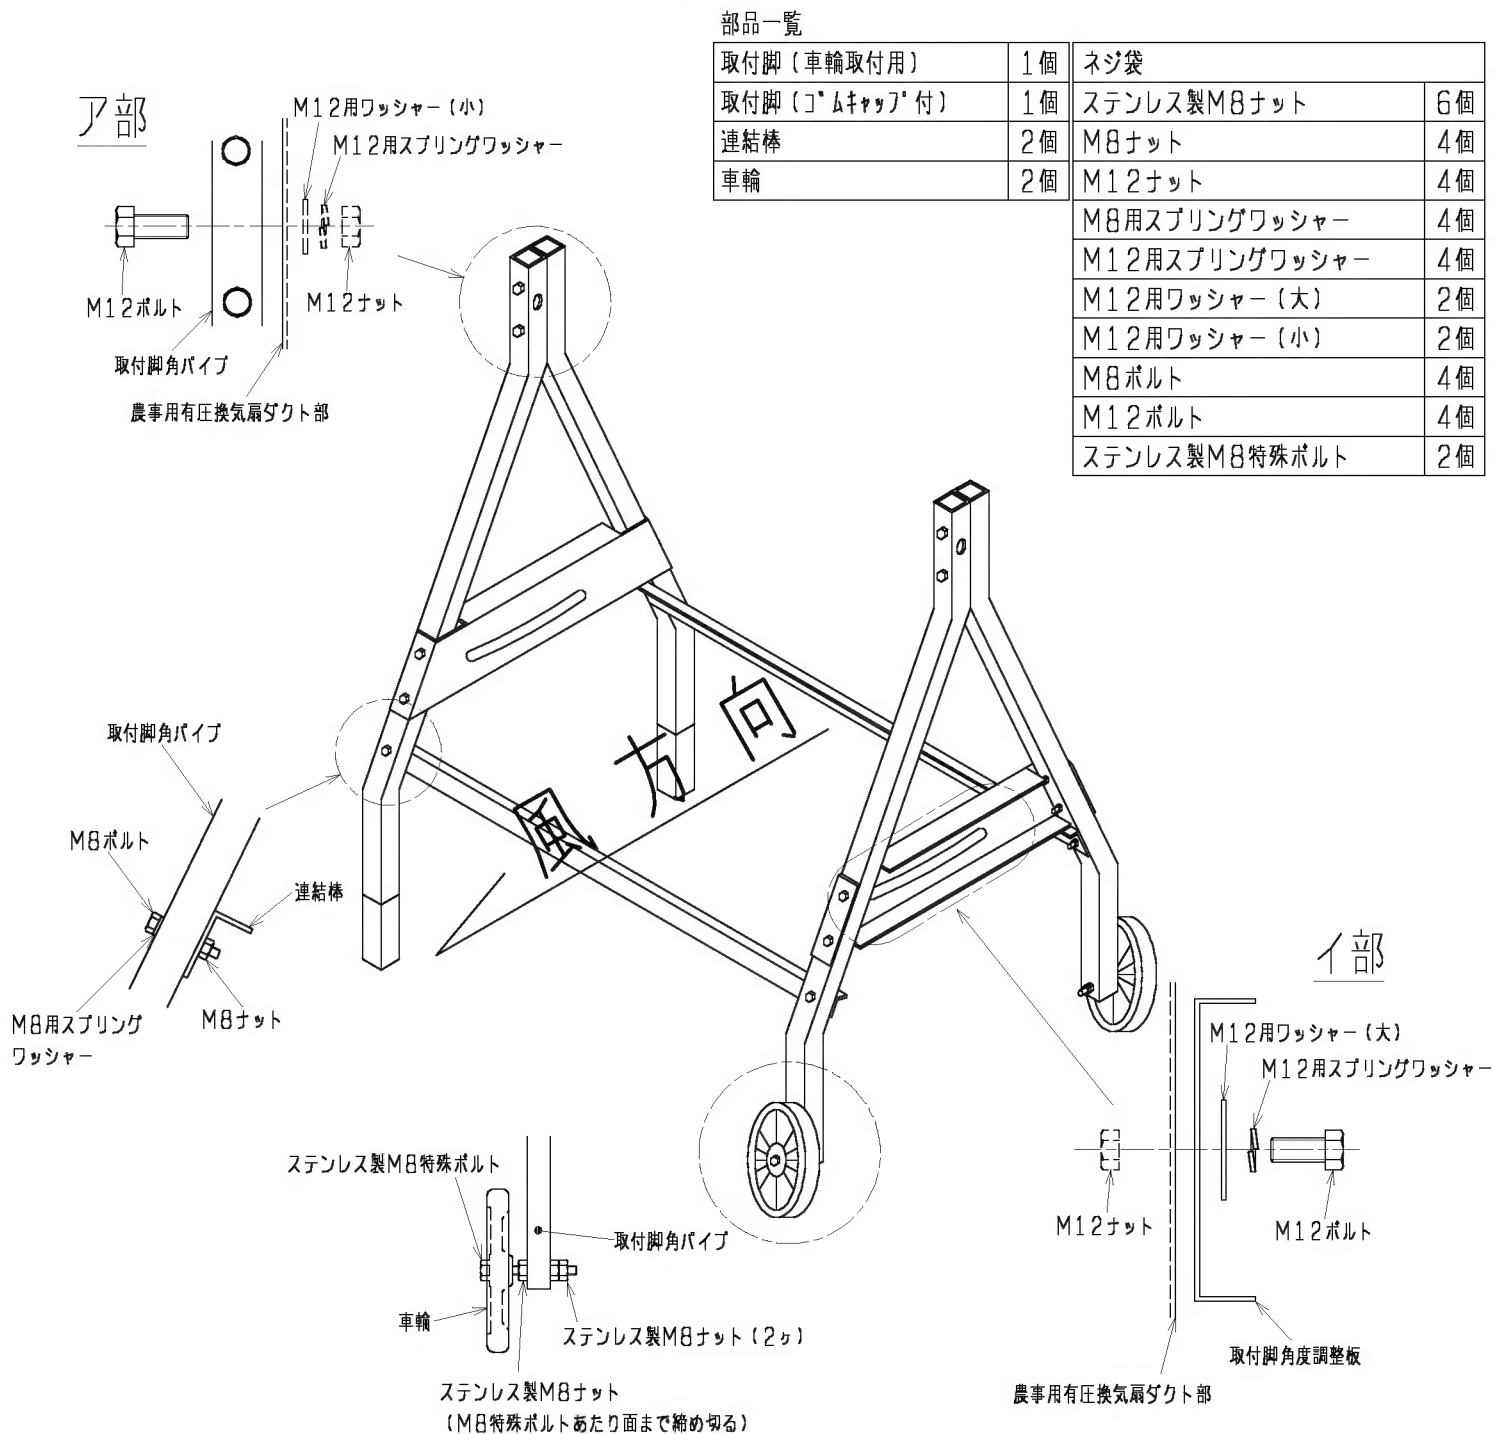

- ①部品がすべて揃っているか確認します。上図のようにスタンドを組み立てます
- ②農事用有圧換気扇の風方向を確認し、農事用有圧換気扇側面にある穴を利用しア部の要領で締付けます
- ③農事用有圧換気扇側面にある穴を利用しイ部の要領で締付けます
- ④すべてのボルト、ナットを工具にて確実に締付けてください

## 3. お手入れのしかた

●約3ヶ月に一度を目安に中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ってください。

お願い

- お手入れに下記の溶剤を使用しないでください（さびの発生の原因になります）  
シンナー、アルコール、ベンジン、アルカリ洗剤など

製造販売元 株式会社 ソーワテクニカ  
〒509-9132 岐阜県中津川市茄子川中垣外1646-45 電話0573-78-0302  
技術指導元 三菱電機株式会社

この説明書は  
再生紙を使用  
しています。